

Legenda flussi	
—	Linee acque
—	Linee fanghi
—	Linee residui di processo
—	Linea esistente non utilizzata
---	Linea attivabile, momentaneamente non utilizzata


REFLUI CIVILI

PORTATE STAGIONE ESTIVA
Portata media: 600 mc / h
Portata di punta: 900 mc / h
Portata max con pioggia: 1177.5 mc / h

Rifiuti gestibili - extraflussi interni (rifiuti afferenti alla gestione del Sistema Idrico Integrato)

CER	Descrizione	Tipo di trattamento
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	Diretto al BIOLOGICO previo pretrattamento di grigliatura e dissabbiatura
19 08 02	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia	
20 03 04	Fanghi delle fosse settiche	
20 03 06	Rifiuti della pulizia delle fognature	

Planimetria generale impianto
Terrarossa - Scala 1:500

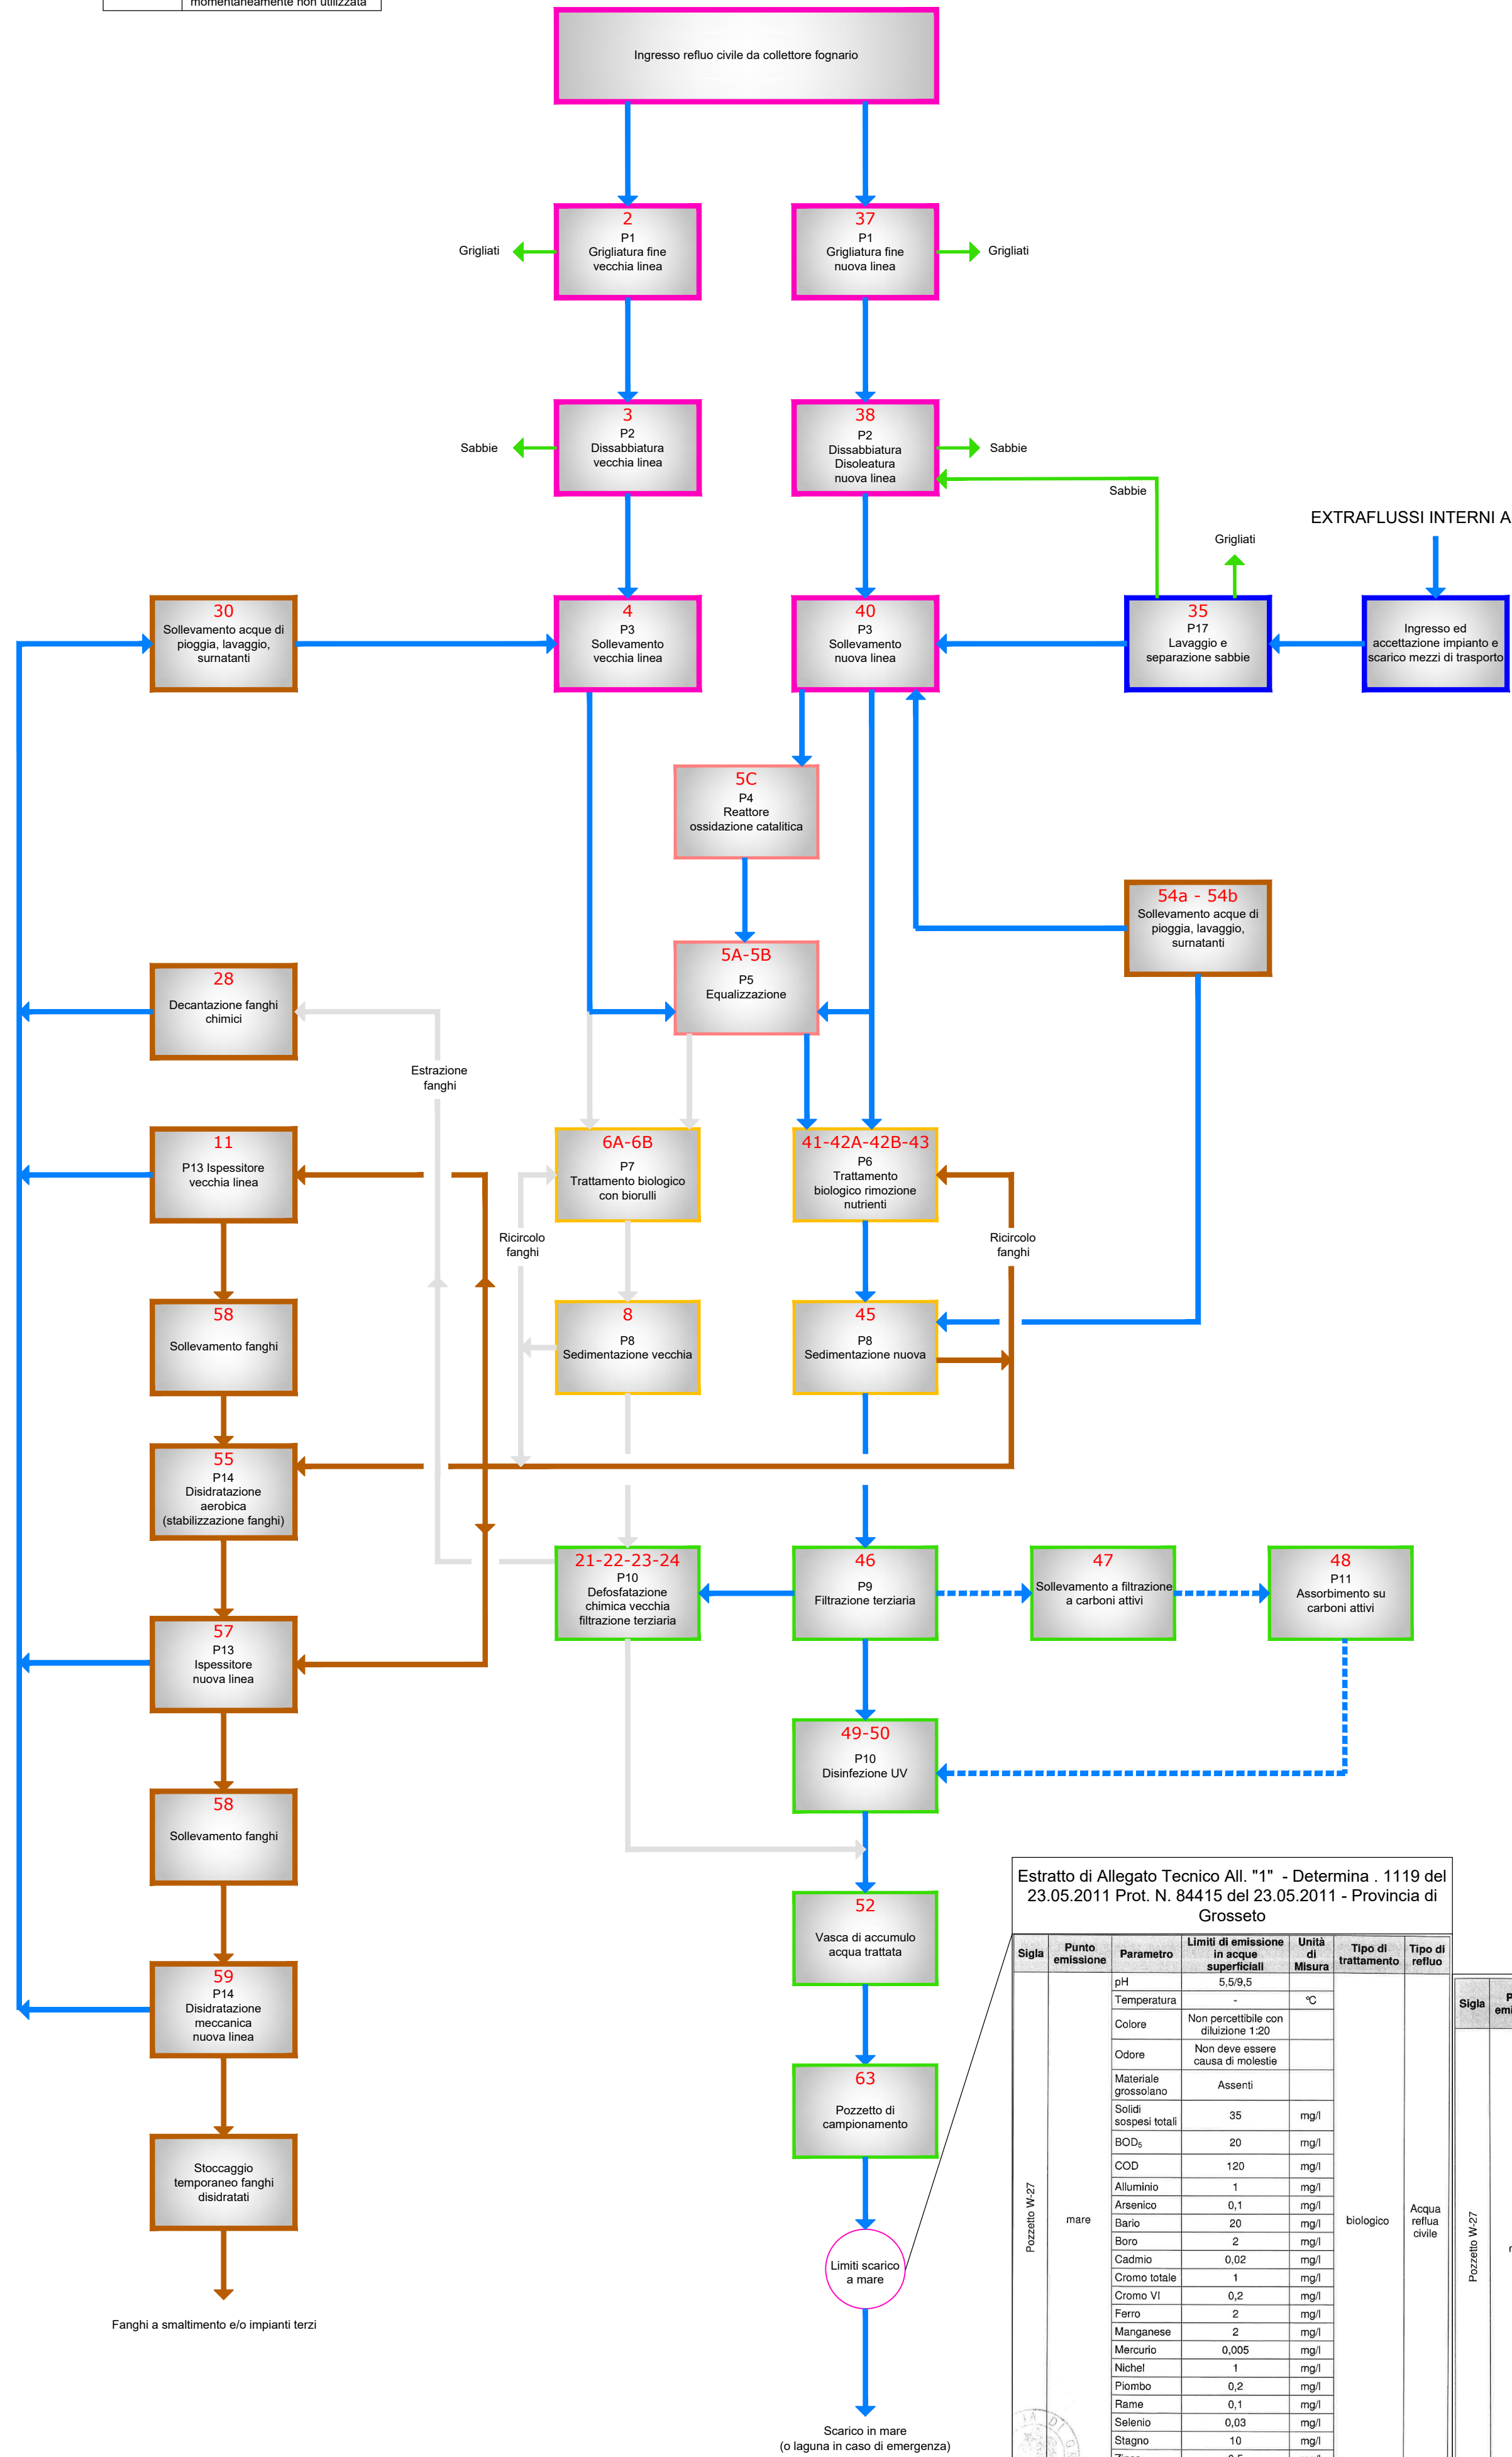

EXTRAFLUSSI INTERNI AL S.I.I.

Dosaggio cloruro ferrico in ingresso alla vasca di ossidazione

Legenda sezioni	
 	Sezione di pretrattamento civile
 	Sezione di equalizzazione e laminazione
 	Sezione di trattamento biologico
 	Sezione di trattamento fanghi
 	Sezione di pretrattamento extraflussi interni

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
Provincia di Grosseto

Tav. 03
SCALA 1:500
NOME FILE
Tav03_Schema a blocchi_rev00.pdf



OGGETTO
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (POSTUMA)
(D.Lgs. 152/2006 art. 23 e seguenti, L.R 10/2010 art.43 comma 6)

TITOLO DEL PROGETTO
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TERRAROSSA

TITOLO DELL'ELABORATO
SCHEMA A BLOCCHI

UBICAZIONE
Via dell'Acquedotto Leopoldino, Monte Argentario (Gr)

COMMITTENTE
ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.
Via G. Mameli, 10
58100 - Grosseto (GR)

INGEGNO P & C s.r.l.
Via Gramsci, 49 - Via Diaz, 107 - 56024 - Ponte a Egola (PI)
Via Malaparte, 19 - 50145 - Firenze (FI)
tel. 0571-1025430
e-mail: info@ingegno06.it - Web: www.ingegno06.it

PROGETTISTA:
Ing. ANDREA PROFETI
aprofeti@ingegno06.it
COLLABORATORI:
Ing. FRANCESCA TURI
fturi@ingegno06.it
Dott.ssa Pian. CARLOTTA ROCCHINI
crocchini@ingegno06.it