

Autorità Idrica Toscana

Firenze, prot. e data da P.E.C.

A:

Spett/le REGIONE TOSCANA
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Arch. Carla Chiodini

E P.C.:

Spett/le NUOVE ACQUE S.p.A.
alla c.a. del Direttore Operativo
Ing. Omar Milighetti

OGGETTO: [ID 2395] VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA EX D.LGS. 152/2006 ARTICOLO 19 E L.R. 10/2010 ARTICOLO 48. LAVORI DI STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE DEL FOSCO CAVERNANO E DEL TORRENTE RUOTI NEL COMUNE DI CHIANCIANO TERME (SI). PROPONENTE: CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO. CONTRIBUTO ISTRUTTORIO.

Con riferimento alla nota relativa alla comunicazione di avvio del procedimento e richiesta di contributi istruttori in oggetto, inviata dalla Regione Toscana - Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore Valutazione Impatto Ambientale con prot. n. 98812/2025 (in atti prot. AIT n. 2412/2025), tenuto conto delle competenze dell'Autorità Idrica Toscana e preso atto delle caratteristiche del progetto in esame, dell'ubicazione degli interventi di progetto descritti nella "Relazione generale" (REL001GEN), nello "Studio di impatto ambientale" (REL002GEN) e negli elaborati progettuali di progetto (TAV017CAv e TAV018RUO), in relazione a quanto indicato nel "Database Infrastrutture del S.I.I. GeoNetSic", si segala la presenza dei servizi pubblici di acquedotto e fognatura in gestione al Servizio Idrico Integrato (di seguito S.I.I.) in prossimità dell'area di intervento sul torrente Ruoti (v. schema Allegato_1) e pertanto si chiede al Proponente di verificarne puntualmente le possibili interferenze con il Gestore del S.I.I., che legge la presente per conoscenza, e condividerne le eventuali necessarie soluzioni risolutive.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Cordiali saluti.

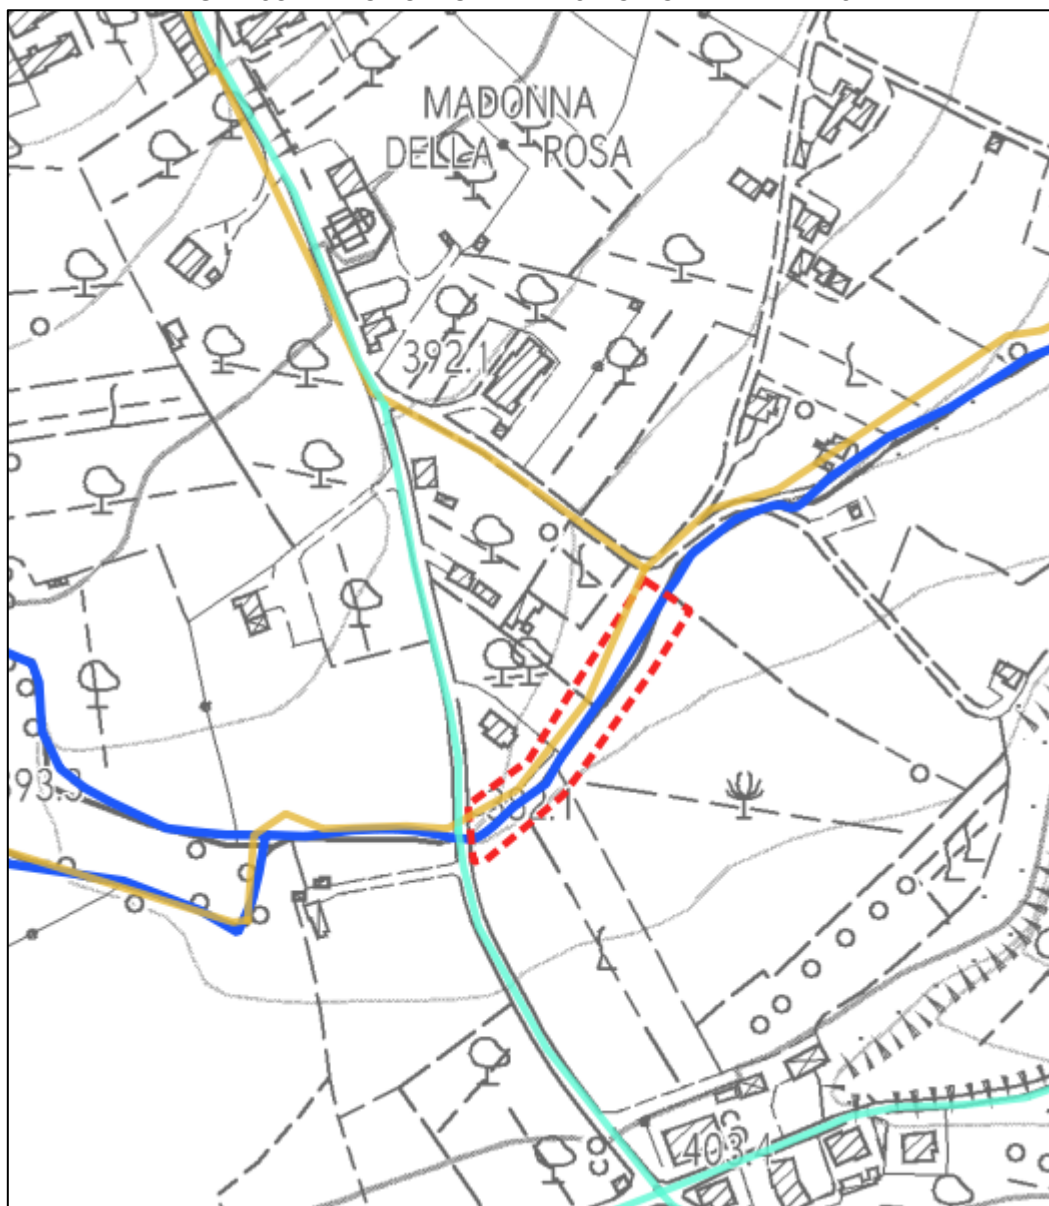
Il Responsabile del Servizio
Pianificazione Strategica e Accordi di Programma
Ing. Lorenzo Maresca





Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

AOOGR / AD Prot. 0173400 Data 14/03/2025 ore 16:06 Classifica P.140.

ALLEGATO 1

FIG. 1 - SCHEMA UBICAZIONE INFRASTRUTTURE A RETE DEL S.I.I.



-  Acquedotto in gestione al S.I.I.
-  Fognatura in gestione al S.I.I.
-  Alveo torrente Ruoti
-  Ubicazione area di intervento